

# 2022

## RAPPORT ANNUEL DU DÉLÉGATAIRE

### ASSAINISSEMENT

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION  
DU GRAND DOLE  
Ex S.I.A. DE LA VÈZE





**Monsieur le Président,**

Je suis heureux de vous présenter le rapport annuel du délégataire de notre société pour l'année 2022. Au travers de ce rapport nous souhaitons vous informer des opérations effectuées pour le compte de votre Collectivité qui illustrent le travail quotidien de nos équipes.

Vous y trouverez une présentation détaillée de nos activités et de leurs indicateurs de suivi qui mettent en évidence les défis auxquels nous avons fait face et les actions que nous avons engagées pour vous garantir la qualité et la transparence de notre exploitation.

Au cours de l'année écoulée, nous avons continué à investir et à entretenir vos infrastructures pour améliorer la fiabilité de votre service de distribution et de traitement de l'eau ainsi que la pérennité de vos ouvrages. Nous avons également travaillé en étroite collaboration avec les administrations concernées pour répondre aux besoins en qualité et en quantité d'eau pour les usagers tout en respectant les exigences environnementales et réglementaires en vigueur.

Cette dernière année a vu notre pays être confronté à des vagues de chaleur précoces et d'intensité inédites, ainsi qu'à des sécheresses et des incendies notables dans des régions habituellement peu concernées. Nous avons ainsi pu assister, à la sortie de l'été, à l'irruption dans le débat public de la préoccupation relative à la fragilité de notre ressource en eau et 2022 sera certainement une année emblématique de cette prise de conscience.

**A cet égard SOGEDO est plus que jamais engagée face aux enjeux cruciaux que sont la préservation de la ressource en eau, la garantie de la continuité du service et le maintien de la qualité de l'eau.**

**Pour la Préservation de la ressource :** depuis de nombreuses années, notre entreprise a à cœur de préserver notre ressource naturelle en multipliant les actions de prévention (protection des captages, maintenance des ouvrages et du réseau, recherche de fuite...), d'innovation (radio ou télérelève, sectorisation) et de sensibilisation auprès des abonnés (visites des installations, opérations de communication).

**Pour la Continuité du service :** depuis toujours, nos équipes se mobilisent chaque jour pour assurer la continuité du service 24h/24, 7j/7 et 365 j/an. Un engagement quotidien qui reste souvent invisible ! Notre objectif est de faire en sorte que les abonnés ne s'aperçoivent de rien lorsqu'ils ouvrent leur robinet ou évacuent leurs eaux usées.

**Pour la Qualité de l'eau :** puiser l'eau, la rendre potable et la traiter avant de la restituer au milieu naturel est notre métier. Nos équipes surveillent et mesurent en permanence la qualité de l'eau pour apporter à vos administrés confiance et sérénité quant à l'eau consommée ainsi que garantir les normes de rejet permettant de préserver notre environnement.

**SOGEDO**, en tant qu'opérateur historique indépendant depuis 1954, a depuis toujours fait de ces enjeux une priorité. Implantés au cœur de votre territoire, notre connaissance de vos administrés et de vos installations ainsi que le professionnalisme de nos équipes sont des atouts majeurs pour contribuer à la défense de ces enjeux.

Nous vous remercions de la confiance témoignée en nos équipes et notre entreprise.

**Le Président  
Philippe MERLIN**

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "Philippe Merlin".



## SOMMAIRE

<b>I – SYNTHESE .....</b>	<b>1</b>
<b>II – INFORMATIONS GENERALES .....</b>	<b>3</b>
<b>II-1 Contrat .....</b>	<b>3</b>
<b>II-1-1 Collectivité .....</b>	<b>3</b>
<b>II-1-2 Service délégué .....</b>	<b>3</b>
<b>II-1-3 Contrat et Avenants .....</b>	<b>3</b>
<b>II-2 Présentation de l'entreprise SOGEDO .....</b>	<b>4</b>
<b>II-2-1 SOGEDO, une PME proche des collectivités et de ses abonnés.....</b>	<b>4</b>
<b>II-2-2 Adresses .....</b>	<b>5</b>
<b>II-2-3 Implantation locale.....</b>	<b>6</b>
<b>II-2-4 Interlocuteurs locaux .....</b>	<b>7</b>
<b>II-2-5 Moyens techniques et humains .....</b>	<b>7</b>
<b>II-3 Autres Intervenants .....</b>	<b>8</b>
<b>III – DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE .....</b>	<b>9</b>
<b>III-1 Le réseau de collecte.....</b>	<b>11</b>
<b>III-1-2 Bordereau des canalisations .....</b>	<b>14</b>
<b>III-1-3 Postes de relèvement/refoulement.....</b>	<b>16</b>
<b>III-1-4 Autres ouvrages singuliers .....</b>	<b>17</b>
<b>III-2 Traitement des eaux usées .....</b>	<b>17</b>
<b>IV – COMPTE-RENDU D'ACTIVITE .....</b>	<b>18</b>
<b>IV-1 Données administratives du Service Assainissement.....</b>	<b>18</b>
<b>IV-1-1 Nombre d'abonnés .....</b>	<b>18</b>
<b>IV-1-2 Identification des rejets particuliers .....</b>	<b>19</b>
<b>IV-1-3 Répartition des volumes Assainissement facturés .....</b>	<b>19</b>
<b>IV-2 Exploitation du réseau de collecte.....</b>	<b>21</b>
<b>IV-2-1 Contrôle des branchements .....</b>	<b>21</b>
<b>IV-2-2 Entretien du réseau .....</b>	<b>22</b>
<b>IV-2-2 Intervention sur réseau .....</b>	<b>25</b>
<b>IV-2-3 Maintenance des postes de relèvement .....</b>	<b>26</b>
<b>IV-3 Travaux de la Collectivité.....</b>	<b>31</b>
<b>IV-3-1 Suivis de chantiers .....</b>	<b>31</b>
<b>IV-3-2 Renouvellement des réseaux .....</b>	<b>31</b>

<b>V - GESTION DES ABONNES .....</b>	<b>32</b>
<b>V-1 Activités de l'Agence Clientèle.....</b>	<b>32</b>
<b>V-1-1 Synthèse de l'année .....</b>	<b>32</b>
<b>V-1-2 Situation sur l'exercice précédent.....</b>	<b>33</b>
<b>V-2 Ecrêtements .....</b>	<b>33</b>
<b>V-3 Dégrèvements.....</b>	<b>34</b>
<b>V-4 Traitement des demandes des abonnés.....</b>	<b>34</b>
<b>V-5 Réclamations clientèle.....</b>	<b>34</b>
<b>VI – BILAN FINANCIER .....</b>	<b>35</b>
<b>VI-1 Indicateurs financiers.....</b>	<b>35</b>
<b>VI-2 Compte-rendu financier .....</b>	<b>36</b>
<b>VII – PROPOSITIONS - EVOLUTIONS .....</b>	<b>43</b>

## SOMMAIRE DES ANNEXES

ANNEXE 1 : Points noirs du réseau

ANNEXE 2 : Localisations des points de rejets au milieu naturel

## I – SYNTHESE

### Récapitulatif des indices spécifiques

Le tableau suivant montre l'évolution des indices spécifiques par rapport à l'année précédente :

Domaine	Indicateurs spécifiques	Unité	2021	2022	Evolution 2021/2022
Gestion patrimoniale	Nombre de stations d'épuration	-	0	0	-
	Nombre de postes de relèvement	-	12	12	0%
	Linéaire Réseau Séparatif eaux usées /Pseudo séparatif	ml	24 929	24 981	0%
	Linéaire Réseau Unitaire	ml	3 243	3 247	0%
	Linéaire Réseau de transit	Points	12080	12084	0%
	Indice de connaissance des réseaux	Points	71	70	-1%
	Indice de connaissance des rejets directs au milieu naturel	-	60	60	0%
	Nombre de secteurs nécessitant un curage fréquent par 100 km de réseau	-	2.5	2.5	0%
	Taux moyen de renouvellement des réseaux	%	0.00%	0.00%	-
Continuité du service	Taux de débordement des effluents chez les usagers	Nb /1000 hab	0	0	-
	Linéaire de curage réalisé	ml	5 000	4 900	-2%
	Volumes Assainissement facturés internes	m3/an	107 281	121 897	13.6%
	Volumes Assainissement facturés importés	m3/an	17 506	16 883	-3.6%
	Volumes assujettis exportés vers Dole (toutes les communes sauf une partie de Brevans)	m3/an	142 583	114 799	-19%
	Volumes traités	m3/an	0	0	-
Gestion des abonnés	Nombre d'abonnés	-	1 063	1 077	1.3%
	Nombre d'abonnés domestiques	-	1 062	1 076	1.3%
Tarifs	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	%	1.7%	1.1%	-33%
	Taux de réclamations	Nb /1000 ab	7	5	-29%
	Prix de l'Assainissement pour 120 m3	€TTC / m3	3.08	3.43	11.5%

Indicateurs spécifiques d'après l'arrêté ministériel du 2 Mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics d'eau potable et d'assainissement

### **Récapitulatif des indices réglementaires de décret et de l'arrêté du 2 mai 2007**

Les données et indicateurs relatifs aux caractéristiques et à la performance du service qui sont présentés dans le tableau ci-dessous et dont la production relève de la responsabilité du délégataire dans le cadre du présent contrat vous permettront de faire figurer dans votre rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) les indicateurs descriptifs du service et les indicateurs de performance demandés par le décret du 2 mai 2007.

Le tableau suivant présente également les données et indicateurs dont la production relève de la responsabilité de la collectivité dans la mesure où ceux-ci ont pu être collectés à la date de réalisation du rapport.

Thème	Titre	Unité	Origine	2022
<b>Indicateurs descriptifs des services d'assainissement</b>				
Abonnés	Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif	Nb	INSEE	2 207
Réseau	Nombre d'autorisations de déversements d'effluents d'établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées	Nb	Collectivité	0
Boue	Quantité de boues issues des ouvrages d'épuration	t MS	SOGEDO	0
Abonnés	Prix TTC du service au m <sup>3</sup> pour 120 m <sup>3</sup>	€ TTC/m <sup>3</sup>	SOGEDO	3.43
<b>Indicateurs de performance</b>				
Abonnés	Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	%	Collectivité	85%
Réseau	Indice de connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées	De 0 à 120 points	SOGEDO	70
Collecte	Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l'application de la directive ERU	0 à 100	Police de l'eau	Non connue
Epuration	Conformité des équipements d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l'application de la directive ERU	0 à 100	Police de l'eau	Non concerné
Epuration	Conformité de la performance d'ouvrages d'épuration aux prescriptions définies en application du décret 94-469 du 3 juin 1994 modifié au regard de l'application de la directive ERU	0 à 100	Police de l'eau	Non concerné
Boue	Taux de boues issues des ouvrages d'épuration évacuées selon des filières conformes à la réglementation	%	SOGEDO	Non concerné
Gestion financière	Montant des abandons de créances ou des versements à un fond de solidarité	€ / m <sup>3</sup> facturé	SOGEDO	0.0142
Abonnés	Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers	Nb / 1000 hab dess.	SOGEDO	0
Réseau	Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau	Nb / 100km	SOGEDO	2
Réseau	Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte d'eaux usées	%	Collectivité	0.00%
Epuration	Conformité des performances des équipements d'épuration au regard des prescriptions de l'acte individuel pris en application pour la police de l'eau	%	SOGEDO	Non concerné
Collecte	Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	De 0 à 120 points	SOGEDO	70
Gestion financière	Durée d'extinction de la dette de la collectivité	Année	Collectivité	Non connue
Gestion financière	Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente	%	Service d'eau potable	1.11%
Abonnés	Taux de réclamations	Nb / 1000 abonnés	SOGEDO	5





## II – INFORMATIONS GENERALES



### II-1 Contrat

#### II-1-1 Collectivité

La Collectivité délégante est la **Communauté d'agglomération du Grand Dole**

Adresse : Place de l'Europe  
39 100 Dole

La Collectivité est compétente en matière d'assainissement collectif.

#### II-1-2 Service délégué

La Collectivité a délégué la gestion de son service public d'assainissement collectif sur le périmètre de **l'ex-Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vèze** qui regroupe les communes de :

- AMANGE
- AUDELANGE
- BAVERANS
- CHATENOIS
- ROCHEFORT SUR NENON
- ARCHELANGE

L'exploitation du service a été confiée à la SOGEDO et porte sur :

- Collecte des eaux usées,
- Entretien du réseau d'assainissement, des postes de relèvement,
- Gestion des relations avec les usagers du service

Le traitement des eaux usées ne fait pas partie du périmètre déléguée. Les eaux usées collectivité sont déversées sur la station d'épuration intercommunale de la Ville de Dole.

#### II-1-3 Contrat et Avenants

Type de Contrat : Affermage  
Date d'effet : 1<sup>er</sup> Mai 2017  
Date d'échéance : 30 Avril 2029

Avenants :

N°	Objet	Date de signature	Date de Visa	Date d'effet
	Sans Objet			



## II-2 Présentation de l'entreprise SOGEDO

### II-2-1 SOGEDO, une PME proche des collectivités et de ses abonnés

SOGEDO, acteur essentiel des services publics en France, dédie ses compétences aux collectivités publiques dans les domaines de l'eau potable et de l'assainissement. Entreprise familiale, SOGEDO a su préserver son indépendance **depuis plus de 69 ans**.

SOGEDO constitue sa force d'actions au travers de **23 agences d'exploitation locales** réparties sur 15 départements. Ces agences de proximité situées en zones rurales et semi-rurales permettent aux équipes de répondre avec une **grande réactivité** et de manière adaptée aux besoins des collectivités et des abonnés.

#### UNE GESTION GLOBALE DES SERVICES

L'eau est un domaine d'activité au cadre réglementaire strict et en perpétuelle évolution. Il requiert la mise en œuvre d'un nombre important de métiers et de techniques élaborées nécessitant **des savoir-faire et des compétences en évolution permanente**.

Les compétences de SOGEDO s'étendent **de la surveillance de la ressource à la gestion des abonnés au service**, en passant par toutes les étapes de l'exploitation du petit cycle de l'eau.

SOGEDO intervient dans la maintenance, **l'entretien et l'optimisation des réseaux d'eau et d'assainissement** par la recherche de fuites, le nettoyage des réservoirs, l'analyse des données de sectorisation et de qualité de l'eau, la surveillance des déversements au milieu naturel, l'entretien des postes de relèvement ainsi que la surveillance des données générales de collecte pour le diagnostic permanent.

Les techniciens SOGEDO réalisent des prestations de surveillance, de maintenance et de réparations de **tous types d'ouvrages de traitement d'eau potable et d'assainissement collectif et non collectif**. SOGEDO intervient sur les équipements électriques basse et moyenne tension, les automatismes, les équipements de télégestion et de supervision.

Une équipe cartographie assure la mise en place et la tenue à jour des **Systemes d'Information Géographique**. Les agents d'intervention garantissent le croisement et les corrections avec les données de terrain et la fiabilisation des données grâce à des outils d'intervention connectés.

SOGEDO maîtrise également l'ensemble de la gestion clientèle grâce à une chaîne éditique intégralement gérée en interne et **des agences de proximité, au plus près des abonnés**.



#### LE SAVIEZ-VOUS ?



SOGEDO exploite, en délégation, les services publics Eau et/ou Assainissement de plus de 570 communes allant de moins de 400 habitants à plus de 50 000.

#### SOGEDO en bref



SAS au capital de 8 000 000 €

Président : Philippe MERLIN

Chiffre d'affaires 2021 : 88 M€

335 Salariés

800 contrats concession eau, assainissement et prestations de services,


300 000 abonnés,

1 direction Générale à Lyon

23 centres d'exploitation au plus près des abonnés sur 15 départements



## IMPLANTATIONS DE SOGEDO EN FRANCE

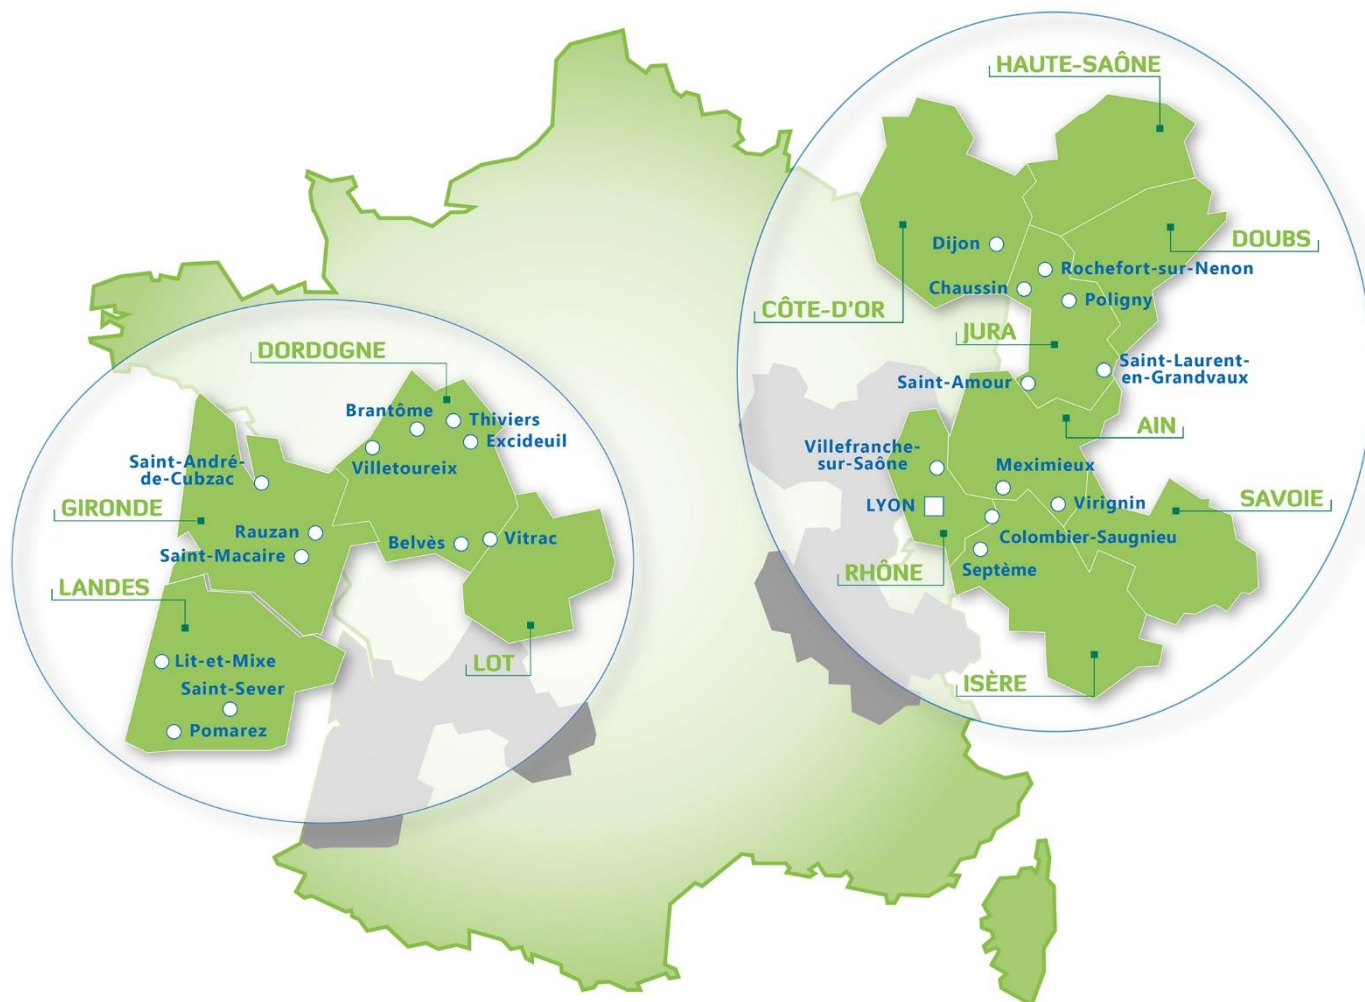

### II-2-2 Adresses

Service	Adresse	Téléphone	Fax
Siège Social	4, place des Jacobins B.P. 2119 69 226 LYON Cedex	04 72 77 85 00	04 72 77 94 12
Direction Générale	4, place des Jacobins B.P. 2119 69 226 LYON Cedex	04 72 77 85 00	04 72 77 94 12
Direction Départementale	ZI, 3 Rue des Métiers 39 700 ROCHEFORT SUR NENON	03 84 70 51 01	03 84 70 52 87
Centre d'exploitation	ZI, 3 Rue des Métiers 39 700 ROCHEFORT SUR NENON	03 84 70 51 01	03 84 70 52 87

## II-2-3 Implantation locale

➤ L'activité de SOGEDO dans le Jura en quelques chiffres :



	Nombre
Agences SOGEDO	6
Moyens humains (données au 31/12/2022) :	
♦ Chefs de Centre / Chefs d'Agence	4
♦ Ingénieur	1
♦ Chefs Fontainiers	2
♦ Agents Administratifs	11
♦ Electromécaniciens	5
♦ Agents d'Exploitation	33
♦ Agents Assainissement Collectif	16
♦ Agents Assainissement Non Collectif	2
♦ Agents en contrat de professionnalisation	3
<b>TOTAL</b>	<b>77</b>

Région Bourgogne - Franche Comté	Eau Potable	Assainissement Collectif	Assainissement Non Collectif	Prestations
Contrats	18	22	3	- 55 prestations administratives
Communes	206	51	82	- 165 prestations techniques
Abonnés	59 343	25 268	4 979	-

## II-2-4 Interlocuteurs locaux

La gestion du contrat est réalisée par le centre d'exploitation de Rochefort-Sur-Nenon qui assure :

- les opérations de maintenance des installations de production et de distribution,
- la gestion des abonnés (relève des compteurs, facturation, abonnements, etc...)
- la réalisation de branchements neufs.

Les Agents Fontainiers, les électromécaniciens peuvent intervenir 24h/24h pour tout incident signalé par un dispositif de télésurveillance ou un appel à la permanence téléphonique.

L'**Accueil Clientèle** est assuré au centre de Rochefort-Sur-Nenon de :

**8H00 à 12H00 et de 13H30 à 18H00 du lundi au vendredi.**



La continuité du service est assurée par une permanence téléphonique 24h/24h : **03 84 70 51 01**

## II-2-5 Moyens techniques et humains

Le centre d'exploitation de Rochefort-Sur-Nenon, dispose de 18 agents dont :

- 2 électromécaniciens,
- 1 Chef fontainier
- 1 équipe de 4 fontainiers,
- 1 agent clientèle,
- 2 agents spécialisés dans l'assainissement collectif,
- 1 technicien dédié au service de l'assainissement non collectif
- 2 agents administratifs,
- 1 chercheur de fuite mutualisé sur les centres du Jura
- 1 Laveur de réservoir mutualisé
- 1 technicienne suivi qualité eau potable et assainissement
- 1 équipe travaux composée de 2 agents,

Il est à noter que 6 agents disposent d'une habilitation chlore, 7 d'une habilitation électrique, 3 d'une formation Catec et un de la formation sauveteur secouriste du travail.

Pour assurer sa mission de service d'eau et d'assainissement, l'effectif du Centre de Rochefort-Sur- Nenon dispose des moyens techniques suivants :

- des véhicules d'intervention : véhicules légers, fourgons ateliers, camion hydrocureur, camion 19T.
- de matériel de travaux : minipelle, pompe haute-pression.
- de matériel de recherche de fuite : corrélateur, prélocalisateurs.
- de matériels de télécommunication et de télégestion adaptés à nos métiers et permettant un suivi des installations et une rapidité d'intervention accrues.
- de moyens informatiques permettant d'assurer en temps réel la gestion des abonnés.

### **II-3 Autres Intervenants**

La gestion du service délégué se fait en étroite collaboration avec les organismes suivants :

Service	Adresse	Téléphone	Fax
Agence Régionale de Santé de Franche-Comté	Délégation du Jura 4 rue Curé Marion 39000 LONS LE SAUNIER	03 84 86 83 00	03 84 24 67 64
Police de l'Eau	D.D.T. 4, Rue du Curé Marion 39 015 LONS LE SAUNIER	03 84 86 80 00	03 84 86 80 10
Agence de l'Eau	Rhône – Méditerranée – Corse 34, Rue de la Corvée 25 000 BESANCON	03 81 25 23 50	03 81 25 23 51
Conseil Général S.A.T.	17, Rue Rouget de Lisle 39 039 LONS LE SAUNIER Cedex	03 84 87 33 00	03 84 24 68 65

### III – DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE

Le dispositif de collecte et de traitement des eaux usées sur le périmètre de l'ex-Syndicat Intercommunal d'Assainissement de la Vèze (SIAV) s'organise de la manière suivante :

Les communes de Rochefort Sur Nenon (Sauf hameau de Gros-Buisson) et Baverans sont raccordées au réseau de transit Rochefort → Dole. Les effluents sont rejetés dans le réseau de la ville de Dole et sont traités par la station intercommunale de Dole.

Une convention signée en 2014 entre le SIAV et la ville de Dole, définit les conditions de transfert et de traitement des effluents par la ville de Dole.

La commune d'Audelange a été raccordée en 2012 par un poste de refoulement au réseau du hameau de Sous les Roches à Audelange lui-même raccordé au réseau du SIAV.


Les communes d'Archelange et Amange sont raccordées au réseau de la commune de Chatenois, raccordé au réseau du SIAV par l'intermédiaire de postes de refoulement.

Le hameau de Gros – Buisson (commune de Rochefort Sur Nenon) ne dispose à ce jour d'aucune station de traitement, il est en totalité assujéti à l'assainissement non collectif.

La commune de Brevans (Commune non adhérente au SIA de la Vèze) rejette une partie de ses effluents dans le transit du SIAV. Ces effluents sont traités également par la ville de Dole.

Une convention entre le SIAV, Sogedo et Brevans définit les conditions techniques et financières du transport et traitement des effluents de Brevans.

Un synoptique, page suivante, présente la structure du réseau du Syndicat.



Date : 10/04/2014.  
Mise à jour : 08/01/2015





### III-1 Le réseau de collecte

#### III-1-1 Connaissance des réseaux de collecte

Un Système d'information Géographique (SIG) est utilisé suite à la mise à jour et la numérisation des plans du réseau de collecte des eaux usées. Les informations connues concernant la structure, la dimension et l'âge des équipements et canalisations, y sont répertoriées, ainsi qu'un historique et la localisation des interventions effectuées au cours de l'année.

Le décret n°2012-97 du 27 janvier 2012 vient préciser les dispositions de l'article 161 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant sur l'engagement national pour l'environnement. Les collectivités sont tenues, au 31 décembre 2013, d'avoir établi un descriptif détaillé des réseaux d'assainissement.

Pour juger de l'établissement du descriptif détaillé, le ministère de l'environnement a fait évoluer, par un nouveau décret du 2 décembre 2013, l'indicateur de performance IP202.2 « Connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées ».

Ce décret modifie en profondeur cet indicateur y compris le barème d'attribution des points (passage du barème de 100 points à 120 points).

**Afin de considérer que les collectivités disposent du descriptif détaillé, cet indice doit atteindre une valeur supérieure ou égale à 40 points.**

**Toutefois, aucune pénalité ne vient sanctionner les collectivités n'ayant pas atteint la valeur de 40.**

Vous trouverez page suivante la décomposition de cet indice ainsi que le nombre de points que nous avons été en mesure d'attribuer à chaque paramètre.

Ce descriptif détaillé doit vous permettre d'établir un plan pluriannuel de renouvellement du réseau de collecte des eaux usées. Le remplacement des conduites anciennes et présentant des défauts importants permettra d'améliorer le taux de collecte des eaux usées et de limiter les eaux parasites.

Nos techniciens complètent chaque jour cette base de données. Nous sommes à votre entière disposition pour vous transmettre les données nécessaires à la gestion patrimoniale de votre réseau de distribution.

**P202.2 Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées**

Barème	Critères	Informations disponibles	
		Oui / Non	Points attribués
+ 10 points	Existence d'un plan des réseaux de collecte des eaux usées mentionnant la localisation des ouvrages annexes (poste de refoulement ou de relèvement, déversoirs d'orage,...), et s'ils existent, les points d'autosurveillance du fonctionnement des réseaux d'assainissement.	Oui	10
+ 5 points	Définition d'une procédure de mise à jour du plan des réseaux afin de prendre en compte les travaux réalisés (extension, réhabilitation, ou renouvellement des réseaux) et les données acquises depuis la dernière mise à jour. Mise à jour à minima annuelle du plan.	Oui	5
<b><u>L'obtention des 15 premiers points est nécessaire, avant de pouvoir ajouter les points suivants :</u></b>			
+ 10 points	Existence d'un inventaire des réseaux identifiant les tronçons avec mention du linéaire de la canalisation, de la catégorie de l'ouvrage, de la précision des informations cartographiques, et pour au moins la moitié du linéaire total de réseau les informations sur les diamètres et matériaux des tronçons.	Oui	10
Lorsque les matériaux et les diamètres sont renseignés pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est attribué lorsque les informations sur les matériaux et diamètres sont rassemblées pour au moins 95% du linéaire total.			
De 1 à 5 points supplémentaires	Pourcentage du linéaire de réseau dont les informations sur les diamètres et matériaux des tronçons sont renseignées	55%	0
+ 10 points	L'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de pose des tronçons identifiés à partir du plan des réseaux, pour au moins la moitié du linéaire total de réseau.	Oui	10
Lorsque l'année ou la période de pose est renseignée pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est attribué lorsque l'année ou la période de pose est renseignée pour au moins 95% du linéaire total.			
De 1 à 5 points supplémentaires	Pourcentage du linéaire de réseau dont les informations sur les années ou périodes de pose des tronçons sont renseignées	75%	5
<b><u>A ce stade du barème, 40 points au minimum doivent être obtenus pour pouvoir y ajouter les points suivants :</u></b>			
+ 10 points	Le plan des réseaux comporte une information géographique précisant l'altimétrie des canalisations, pour au moins la moitié du linéaire total de réseau.	Non	0
Lorsque l'altimétrie est renseignée pour la moitié du linéaire total des réseaux, un point supplémentaire est attribué chaque fois que sont renseignés 10% supplémentaires du linéaire total, jusqu'à 90%. Le cinquième point est attribué lorsque l'altimétrie des canalisations est renseignée pour au moins 95% du linéaire total.			
De 1 à 5 points supplémentaires	Pourcentage du linéaire de réseau dont les informations sur l'altimétrie des tronçons sont renseignées	0	0
+ 10 points	Localisation et description des ouvrages annexes (postes de relèvement, postes de refoulement, déversoirs, ...)	Non	10
+ 10 points	Existence et mise à jour au moins annuelle d'un inventaire des équipements électromécaniques existant sur les ouvrages de collecte et transport des eaux usées.	Non	10
+ 10 points	Le plan ou l'inventaire mentionne le nombre de branchements pour chaque tronçon du réseau (nombre de branchements entre deux regards de visite).	Non	0
+ 10 points	L'inventaire récapitule et localise les interventions et travaux réalisés sur chaque tronçon de réseaux (curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement,...)	Non	10
+ 10 points	Mise en œuvre d'un programme pluriannuel d'enquête et d'auscultation du réseau, un document rendant compte de sa résilience. Y sont mentionnés les dates des inspections de l'état des réseaux, notamment par caméra, et les réparations ou travaux effectués à leur suite.	Non	0
+ 10 points	Mise en œuvre d'un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation et de renouvellement (programme détaillé assorti d'un estimatif chiffré portant sur au moins trois ans).	Non	0
<b>Nombre de points total obtenus</b>			<b>70</b>



L'indice P 202.2 « connaissance et gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées » de votre collectivité atteint **70 points**.

Les éléments de cartographie connus sur votre collectivité ne permettent pas de répondre aux obligations du décret du 27 janvier 2012.

Nos services se tiennent à votre entière disposition afin de pouvoir étudier ensemble les modalités d'établissement et d'inventaire de votre patrimoine.

### **Prévention et Sécurité : « Construire sans détruire »**

Le décret N°2011-1241 du 5 octobre 2011, dit décret DT-DICT, prévoit la refonte des formulaires CERFA correspondants, la modification des procédures administratives et le renforcement des responsabilités de chacun des acteurs.

Ce décret modifie les documents DT-DICT qui deviennent plus complets et détaillés. En vue d'optimiser la sécurité des biens et des personnes et de sécuriser au mieux la continuité de service, le décret encadre la réalisation de travaux urgents par la mise en place d'avis de travaux urgents « ATU ».

D'autre part, la loi portant engagement national pour l'environnement dite « Grenelle 2 » instaure au sein de l'INERIS, par l'article L554-2 du Code de l'environnement, un guichet unique informatisé qui vise à recenser les concessionnaires de tous les réseaux aériens, souterrains et subaquatiques implantés en France, et les principales informations nécessaires pour permettre la réalisation de travaux en toute sécurité à leur proximité.

Sogedo a ainsi la charge de mettre à jour le guichet unique. Ce guichet est financé en partie par une redevance perçue auprès des exploitants de réseaux.

### **D'autre part, la réglementation prévoit également l'identification des réseaux selon deux critères :**

- **Catégorie d'ouvrage :**
  - o Les réseaux dits sensibles
  - o Les réseaux non sensibles.

Les canalisations de prélèvement de distribution d'eau destinée à la consommation humaine relèvent, sauf déclaration contraire de la part de l'opérateur du réseau, de la catégorie des réseaux non sensibles.

- **Précision des informations cartographiques :** L'arrêté « DT/DICT » instaure à ce titre, trois classes de précision cartographique A, B et C. Pour tous les réseaux, ces classes sont :
  - o Classe A : incertitude sur la précision cartographique maximale de 0,40 m.
  - o Classe B : incertitude sur la précision cartographique entre 0,40 m et 1,5 m.
  - o Classe C : incertitude sur la précision cartographique supérieure à 1,5 m

Les plans de récolement doivent obligatoirement être établis dans une classe de précision conforme à la classe A. La réglementation n'impose pas, à ce jour, pour les réseaux « non sensibles » une mise à jour massive de la précision en classe A.

Dernièrement, depuis le 1<sup>er</sup> juillet 2013, le Délégué doit enregistrer le zonage des réseaux dans le téléservice « réseaux et canalisations. fr ». Le Délégué doit établir ce zonage grâce à son SIG et transmettre les polygones d'implantations pour l'ensemble des réseaux de la Collectivité. Ce travail a été réalisé pour votre collectivité et les données doivent être mises à jour régulièrement.

### III-1-2 Bordereau des canalisations

L'inventaire des canalisations de collecte (hors branchements) tient compte des travaux de suppression, renouvellement, renforcement et extensions réalisés et réceptionnés en cours d'année.

Pour rappel, les travaux réalisés sur le territoire de la Collectivité intègrent son patrimoine qu'après fourniture des plans de récolement par les entreprises mandatées et réception des travaux par le maître d'ouvrage.

L'exactitude du bordereau des canalisations au 31 Décembre présenté ci-après est tributaire de l'avancée de la mise à jour des plans de réseau, ainsi que de la transmission des plans de récolement des travaux effectués sur le territoire de la Collectivité au cours de l'année.

Le réseau se décompose de la manière suivante selon le type de collecte et le diamètre des canalisations :

Réseau EAUX USEES (Séparatif)	Inventaire au 31/12/21	Inventaire au 31/12/22	Différence n/ (n-1) (ml)	Evolution 2021/2022
<i>(Réception uniquement d'eaux usées)</i>				
Chateinois	4 873	4 873	0	0%
Baverans	4 130	4 129	-1	0%
Amange	2 438	2 438	0	0%
Audelange	515	515	0	0%
Archelange	2 710	2 709	-1	0%
Rochefort Sur Nenon	10 263	10 317	54	1%
<b>TOTAL</b>	<b>24 929</b>	<b>24 981</b>	<b>52</b>	<b>0%</b>

EAUX USEES (Refoulement)	Inventaire au 31/12/21	Inventaire au 31/12/22	Différence n/ (n-1) (ml)	Evolution 2021/2022
<i>(Réception des eaux usées)</i>				
Chateinois	3 123	3 046	-77	-2%
Baverans	2 375	2 759	384	16%
Amange	973	973	0	0%
Audelange	887	888	1	0%
Archelange	930	1 009	79	8%
Rochefort Sur Nenon	1 411	1 411	0	0%
Brevans	2 381	1 998	-383	-16%
<b>TOTAL</b>	<b>12 080</b>	<b>12 084</b>	<b>4</b>	<b>0%</b>

UNITAIRE	Inventaire au 31/12/21	Inventaire au 31/12/22	Différence n/ (n-1) (ml)	Evolution 2021/2022
<i>(Réception de toutes les eaux)</i>				
Amange	725	723	-2	0%
Audelange	890	896	6	1%
Rochefort Sur Nenon (Gros Buisson)	1 628	1 628	0	0%
<b>TOTAL</b>	<b>3 243</b>	<b>3 247</b>	<b>4</b>	<b>0%</b>

Réseau PLUVIAL	Inventaire au 31/12/21	Inventaire au 31/12/22	Différence n/ (n-1) (ml)	Evolution 2021/2022
<i>(Réception des eaux de ruissellement)</i>				
Chatenois	2 936	2 891	-45	-2%
Baverans	3 237	3 138	-99	-3%
Amange	2 020	2 012	-8	0%
Audelange	287	318	31	11%
Archelange	1 481	1 507	26	2%
Rochefort Sur Nenon	8 162	8 031	-131	-2%
<b>TOTAL</b>	<b>18 123</b>	<b>17 897</b>	<b>-226</b>	<b>-1%</b>

**Observation :**

Les données présentées ci-dessus sont issues du Système d'Information Géographique (S.I.G.) mis en place sur le territoire sur toutes les communes du Syndicat de la Vèze.

**Synthèse :**

Type (en ml)	Inventaire au 31/12/21	Inventaire au 31/12/22	Différence n/ (n-1) (ml)	Evolution 2021/2022
Séparatif Eaux Usées	24 929	24 981	52	0%
Unitaire	3 243	3 247	4	0%
Transit	12 080	12 084	4	0%
Eaux Pluviales	18 123	17 897	-226	-1%
<b>TOTAL</b>	<b>58 375</b>	<b>58 209</b>	<b>-166</b>	<b>0%</b>

### III-1-3 Postes de relèvement/refoulement

La Collectivité dispose de 12 postes de relèvement ou refoulement qui permettent d'acheminer l'ensemble des effluents collectés vers la station d'épuration :

Commune	Caractéristiques des pompes	Capacité de pompage (m <sup>3</sup> /h)	Capacité de pompage maximale du poste (m <sup>3</sup> /h)	Télesurveillance
Chemin de la Corvée du Roi Rochefort	Flygt – année 2014	55	55	Oui
	Flygt – année 2014	55		
Rue du Canal Baverans	Grundfos – 5,9 kW - Année 2012	70	70	Oui
	Flygt – 5,9 kW - Année 2000	70		
Rue de la Passerelle Brevans	Flygt – 5,9 kW - Année 2013	110	110	Oui
	Flygt – 5.9 kW - Année 2000	110		
Rue de la Fontaine Brevans	Flygt – 5,9 kW - Année 2000	100	100	Oui
	Flygt – 5,9 kW - Année 2000	100		
Zone Industrielle Rochefort	KSB - Année 2012	38	38	Oui
	KSB - Année 2012	38		
Sous les Roches Rochefort	Flygt– 1,8 kW - Année 1990	10	10	Non
	Grundfos– 1,8 kW - Année 2007	10		
PR Chemin des Iles - Baverans	Flygt 3057.181 – 1.7 kW – Année 2011	8	8	Oui
	Flygt 3057.181 – 1.7 kW – Année 2011	8		
PR Impasse des Moulinots - Amange	KSB Amarex – Année 2014	10	10	Oui
	KSB Amarex – Année 2014	10		
PR rue du Moulin Rouge - Audelange	KSB Amarex – Année 2012	11	11	Oui
	KSB Amarex – Année 2012	11		
PR Sous les Roches Audelange	KSB Amarex – Année 2011	31	31	Oui
	KSB Amarex – Année 2011	31		



Commune	Caractéristiques des pompes	Capacité de pompage (m <sup>3</sup> /h)	Capacité de pompage maximale du poste (m <sup>3</sup> /h)	Télésurveillance
PR Route de Chatenois - Archelange	KSB Amarex – Année 2011	10	10	Oui
	KSB Amarex – Année 2011	10		
PR Rue de l'Eglise - Chatenois	KSB Amarex – Année 2011	10	10	Oui
	KSB Amarex – Année 2011	10		

### III-1-4 Autres ouvrages singuliers

Le nombre d'équipements hydrauliques divers sur le réseau se répartit comme suit :

Nature	Nombre au 31/12/22
Regards de visite	1163
Avaloirs et Grilles	436
Déversoirs d'orage	3
Chasses	2
Bassins d'orage	1
Décanteurs	0
Dessableur	0

### III-2 Traitement des eaux usées

Sans objet sur le périmètre délégué.

## IV – COMPTE-RENDU D'ACTIVITE

### IV-1 Données administratives du Service Assainissement

#### IV-1-1 Nombre d'abonnés

En application de l'Arrêté Ministériel du 2 mai 2007, nous définissons différents types d'abonnés :

- **Abonnés domestiques et assimilés** qui sont redevables à l'Agence de l'Eau au titre de la pollution de l'eau d'origine domestique en application de l'article L.213-10-3 du Code de l'Environnement,
- **Abonnés spéciaux** dont la redevance Pollution est perçue directement par l'Agence de l'Eau,

Un abonné est raccordable lorsqu'un réseau de collecte des eaux usées passe à proximité de sa propriété.

Types d'abonnés	2021	2022	Evolution 2021/2022
Amange	162	161	-1%
Archelange	109	111	2%
Audelange	83	82	-1%
Baverans	210	214	2%
Chatenois	171	173	1%
Rochefort Sur Nenon	327	335	2%
Abonnés domestiques et assimilés	1 062	1 076	1.3%
Abonnés spéciaux gérés par l'Agence de l'Eau	1	1	0.0%
<b>Nombre d'abonnés au Service d'assainissement collectif</b>	<b>1 063</b>	<b>1 077</b>	<b>1.3%</b>

Ces données permettent à la Collectivité de calculer le taux de desserte des réseaux de collecte défini comme le rapport du nombre d'abonnés du service public d'assainissement collectif sur le nombre potentiel d'abonnés de la zone relevant de l'assainissement collectif (zonage Assainissement).

#### P201.1 Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées

En l'absence de zonage d'assainissement, nous sommes dans l'impossibilité de calculer cet indicateur : Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées = Nombre d'abonnés à l'assainissement collectif / Nombre d'abonnés potentiels à l'assainissement collectif (zonage d'assainissement).

Nous pouvons cependant calculer une valeur approchée de cet indicateur basée sur le nombre d'abonnés à l'eau potable :

Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées	2021	2022	Evolution 2021/2022
Nombre d'abonnés à l'assainissement collectif / Nombre d'abonnés à l'eau potable	84.8%	85.0%	0.2%



### IV-1-2 Identification des rejets particuliers

Les abonnés de type "industriel" raccordés et susceptibles d'avoir une influence significative sur le fonctionnement du système d'assainissement sont :

Etablissement	Activité	Charge polluante rejetée (kg DBO <sub>5</sub> /j)	Caractéristiques de l'effluent	Volume rejeté (m <sup>3</sup> /an)	Date de convention spéciale de rejet
Ets EuroRaulet	Alimentaire	2 kg/j	Lavage unité	2 340	01/03/2012

### IV-1-3 Répartition des volumes Assainissement facturés

#### Volumes Assainissement internes


Volumes Assainissement facturés internes	2021	2022	Evolution 2021/2022
Amange	13 261	13 748	3.7%
Archelange	9 095	7 955	-12.5%
Audelange	7 268	7 302	0.5%
Baverans	19 253	18 649	-3.1%
Chatenois	13 551	13 799	1.8%
Rochefort Sur Nenon	44 853	60 444	34.8%
<b>TOTAL</b>	<b>107 281</b>	<b>121 897</b>	<b>13.6%</b>

#### Volumes Importés

Volumes Assainissement facturés importés	2021	2022	Evolution 2021/2022
Brevans	17 506	16 883	-4%
<b>TOTAL</b>	<b>17 506</b>	<b>16 883</b>	<b>-4%</b>

#### Volumes Exportés

Volumes Assainissement facturés exportés	2021	2022	Evolution 2021/2022
Volumes assujettis exportés vers Dole (toutes les communes sauf une partie de Brevans)	142 583	114 799	-19%
Volumes physiquement exportés vers Dole (mesure compteur poste la Passerelle) sur période de facturation	160 089	131 682	-18%

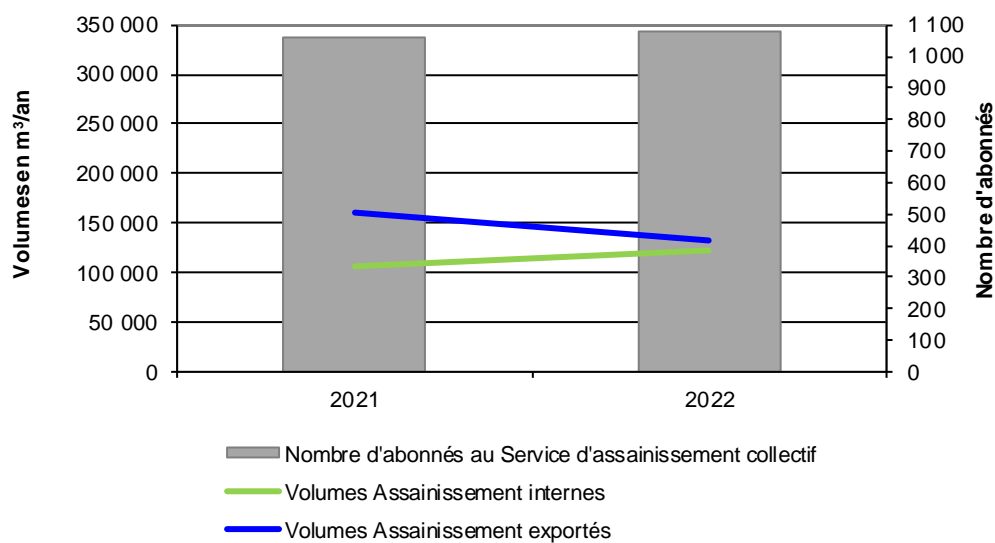

### Nombre de primes fixes facturées

Il est appliqué autant de primes fixes qu'il y a de logements desservis.

Nombre de primes fixes facturées	2021	2022	Evolution 2021/2022
Nombre de raccordements recensés	1 063	1 077	1.3%
Nombre de primes fixes semestrielles facturées	1 078	1 092	1.3%

## IV-2 Exploitation du réseau de collecte

### IV-2-1 Contrôle des branchements

Des vérifications sont réalisées par le Service Assainissement sur les branchements particuliers afin de supprimer les intrusions d'eaux claires parasites dans le réseau de collecte des eaux usées et valider la bonne exécution des nouveaux raccordements.

Ces contrôles sont effectués individuellement par un essai au colorant ou par des campagnes de test à la fumée. Une fiche de conformité est établie par nos agents pour chaque inspection validée.

La conformité d'un branchement est assurée si les critères suivants sont respectés :

- Evacuation sans gêne des effluents jusqu'au collecteur,
- Parfaite étanchéité de la canalisation et du raccordement,
- Raccordement au réseau de collecte des eaux usées pour les effluents,
- Séparation des rejets d'eaux de pluie ou de ruissellement.

Contrôle de la conformité des raccordements	2021	2022	Evolution 2021/2022
Sur branchements existants	14	21	50%
Sur nouveaux branchements	5	4	-20%
<b>TOTAL</b>	<b>19</b>	<b>25</b>	<b>32%</b>
Nombre de branchements conformes	17	21	24%
<b>Taux de conformité (%)</b>	<b>89%</b>	<b>84%</b>	<b>-6%</b>

Au même titre, un certificat de conformité est délivré après chaque nouveau raccordement réalisé sur les réseaux dont nous assurons l'exploitation.

Branchements neufs EU	2021	2022	Evolution 2021/2022
Nombre de branchements réalisés	5	4	-20%



## IV-2-2 Entretien du réseau

### a) Opérations de curage

De manière à assurer un écoulement optimal des effluents, un curage préventif a été réalisé comme suit :

Curage préventif	2021	2022	Evolution 2021/2022
<b>Réseau</b>			
Eaux usées (ml)	3 000	2 700	-10%
Unitaire (ml)	500	600	20%
Eaux pluviales (ml)	1 500	1 600	7%
<b>TOTAL</b>	<b>5 000</b>	<b>4 900</b>	<b>-2%</b>
<b>Ouvrages singuliers</b>	0	0	0%
Postes de relèvement (nb)	48	48	0%
Avaloirs, Grilles (nb)	372	391	5%
Déversoirs d'orage (nb)	3	3	0%
Autres (nb), puits perdu...	16	16	0%
<b>TOTAL</b>	<b>439</b>	<b>458</b>	<b>4%</b>

Certains secteurs présentent de fréquents problèmes d'écoulement et nécessitent un curage systématique plusieurs fois dans l'année. Ces points sensibles sont recensés en annexe.

En application de l'Arrêté Ministériel du 2 mai 2007, les secteurs de collecte des eaux usées (unitaires ou séparatifs EU) nécessitant au moins deux interventions par an (préventives ou curatives) font l'objet d'un **indicateur de performance** présenté ci-dessous :

### **P252.2 Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau**

Nombre de secteurs nécessitant des interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau	2021	2022	Evolution 2021/2022
Nombre de secteurs recensés	1	1	0.00%
Linéaire Réseaux Séparatifs et Unitaires (km)	40.252	40.312	0.15%
<b>Nb de points noirs / 100 km</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-0.15%</b>

Ces opérations d'entretien et de curage génèrent des sous-produits (sables, graviers, graisses, matières solides) qui sont évacuées vers une filière adaptée en vue de leur traitement ou élimination, en l'occurrence la station d'épuration de Dijon.

Ces sous-produits sont quantifiés dans le tableau ci-dessous :

Déchets de curage	2021	2022	Evolution 2021/2022
Volume (m3/an)	18.0	18.0	0%

### b) Opérations de désobstruction

Certains désordres sur le réseau de collecte ont nécessité une intervention ponctuelle et rapide. Un récapitulatif des interventions menées cette année est présenté ci-dessous :

Désobstructions	2021	2022	Evolution 2021/2022
Eaux usées (nb)	6	4	-33%
Unitaire (nb)	0	0	-
Eaux Pluviales (nb)	2	2	0%
Branchements EU (nb)	5	3	-40%
Postes de relèvement (nb)	5	2	-60%
Autres (nb)	0	0	-
<b>TOTAL</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>-39%</b>

Chaque intervention de curage préventif et curatif est tracée (date, localisation, durée, objet et caractéristiques de l'intervention). Les interventions ponctuelles sont reportées sur la base de données associée au SIG.

### c) Inspections vidéo

Afin d'identifier et localiser l'origine des désordres constatés, des inspections vidéo à l'intérieur des canalisations ont été réalisées cette année et consignées ci-dessous.

Localisation du passage caméra	Linéaire inspecté (ml)	Objectif du passage caméra
Sans objet		

d) Débordements chez les usagers

En application de l'Arrêté Ministériel du 2 mai 2007, sont recensés les débordements et inondations d'effluents chez les usagers. Ils sont mesurés par un **indicateur de performance** défini par le nombre de demandes d'indemnisation présentées par des tiers ramené au millier d'habitants desservis :

**P251.1 Taux de débordement d'effluents dans les locaux des usagers**

Taux de débordement des effluents chez les usagers	2021	2022	Evolution 2021/2022
Demandes d'indemnisation	0	0	-
Nombre d'habitants desservis (donnée INSEE)	2 228	2 227	0.0%
Taux de débordement des effluents (Nb / 1000 hab)	0	0	-

*\*Estimation calculée = population INSEE x nombre de primes fixes assainissement collectif / nombre de primes fixes eau potable*

e) Rejets au milieu naturel

Afin de recenser et corriger les rejets inopinés d'effluents non traités directement au milieu naturel, un **indicateur de performance**, dont la valeur est comprise entre 0 et 120, a été défini sur les critères suivants :

Indicateur	Définition
Connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées	<p>➤ <b>Etape A</b> : Eléments communs à tous les types de réseaux :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 20 : Localisation des points de rejets potentiels aux milieux récepteurs (réseaux de collecte non raccordés, déversoirs d'orage, trop-pleins de poste de refoulement)</li> <li>+ 10 : Evaluation de la pollution collectée en amont de chaque point de rejet (population raccordée et charges polluantes des établissements industriels raccordés)</li> <li>+ 20 : Réalisation d'enquêtes de terrain pour reconnaître les points de déversements et mise en œuvre de témoins de rejets au milieu pour identifier le moment et l'importance du déversement</li> <li>+ 30 : Réalisation de mesures de débit et pollution sur ces rejets</li> <li>+ 10 : Présentation d'un rapport présentant les dispositions prises pour la surveillance des systèmes de collecte et des stations d'épuration</li> <li>+ 10 : Connaissance de la qualité des milieux récepteurs et évaluation de l'impact des rejets sur ceux-ci</li> </ul> <p>Eléments suivants pris en compte si Etape A &gt; 80 points</p> <p>➤ <b>Etape B</b> : Pour les secteurs équipés (même partiellement) en réseaux séparatifs</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 10 : Evaluation de la pollution déversée par les réseaux pluviaux au milieu récepteur, les émissaires concernés devant drainer au moins 70 % du territoire desservi en amont, les paramètres observés étant a minima la pollution organique (DCO) et l'azote organique total</li> </ul> <p>➤ <b>Etape C</b> : Pour les secteurs équipés en réseaux unitaires ou mixtes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ 10 : Mise en place d'un suivi de la pluviométrie caractéristique du système d'assainissement et des rejets des principaux déversoirs d'orage</li> </ul>

**P255.3 Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par les réseaux de collecte des eaux usées**

Indice de la connaissance des rejets au milieu naturel	2022
EX SIA DE LA VEZE	60



Les données nécessaires à l'amélioration de la connaissance du fonctionnement du réseau et à la limitation de la pollution directement rejetée au milieu naturel ne peuvent être obtenues que par la réalisation d'un diagnostic très précis du réseau de collecte.

Les points de rejets au milieu naturel identifiés sont reportés en annexe.

Les rejets identifiés étant à l'origine d'une pollution visible et accidentelle des cours d'eau récepteur font l'objet d'une déclaration aux organismes concernés. Les incidents constatés cette année sont listés ci-dessous :

Date de l'incident	Date d'information de la Police de l'Eau et de la Collectivité	Nature de l'incident	Estimation des désordres	Action corrective engagée
		Néant		

#### IV-2-2 Intervention sur réseau

Les interventions présentées ci-dessous ont été effectuées au cours de l'année à la charge de SOGEDO ou mandatées par la Collectivité à son délégataire.

Lieu	Nature de l'intervention
Amange	Pose de 5m de canalisation diamètre 200 pour désengorger une grille rue des gentianes
Chatenois	réparation d'un branchement + renouvellement d'un tampon EU rue de la pierre qui vire

### IV-2-3 Maintenance des postes de relèvement

Les interventions présentées ci-dessous ont été effectuées au cours de l'année à la charge de SOGEDO ou mandatées par la Collectivité à son délégataire.

Ouvrage	Nature de l'intervention	Détail de l'intervention
PR Amange	Renouvellement	télesurveillance et sonde
PR Audelange - Ancienne STEP		Pompe 2
PR Audelange - Sous les roches		télesurveillance
PR Chatenois		Démarreur - télesurveillance et sonde
PR Chemin des Iles		télesurveillance
PR Corvée du Roi		télesurveillance
PR ZI Rochefort		sonde de niveau
Tous les postes	Contrôle	Contrôle électrique normatif + vérification du bon fonctionnement des pompes et des poires de niveaux + relève des index

Les données relatives au fonctionnement détaillé des postes sont reportées ci-dessous :

PR Rue du Canal - Baverans	2021	2022	Evolution 2021/2022
Temps de fonctionnement Heures	2 402	2 041	-15%
Consommation d'énergie (kW)	12 357	11 260	-9%
Débit mesuré (m3/h)	65.0	P1 50 m3/h P2 42 m3/h	-
Volume annuel pompé (m3/an)	156 130	93 886	-40%
Nombre de jours d'arrêt du poste (j)	0	0	-

PR Chemin des Iles - Baverans	2021	2022	Evolution 2021/2022
Temps de fonctionnement Heures	491	418	-15%
Consommation d'énergie (kW)	140	107	-24%
Débit mesuré (m3/h)	8.0	P1 11 m3/h P2 4 m3/h	-
Volume annuel pompé (m3/an)	3 928	3 135	-20%
Nombre de jours d'arrêt du poste (j)	0	0	-



PR Rue de la Fontaine - Brevans	2021	2022	Evolution 2021/2022
Temps de fonctionnement Heures	3 082	3 190	4%
Consommation d'énergie (kW)	15 812	15 427	-2%
Débit mesuré (m3/h)	70.0	P1 31 m3/h P2 23 m3/h	-
Volume annuel pompé (m3/an)	215 740	86 130	-60%
Nombre de jours d'arrêt du poste (j)	0	0	-

PR ZI - Rochefort	2021	2022	Evolution 2021/2022
Temps de fonctionnement Heures	1 962	2 491	27%
Consommation d'énergie (kW)	3 742	5 370	44%
Débit mesuré (m3/h)	32.0	32.0	0%
Volume annuel pompé (m3/an)	62 784	79 712	27%
Nombre de jours d'arrêt du poste (j)	0	0	-

PR Sous les Roches - Rochefort	2021	2022	Evolution 2021/2022
Temps de fonctionnement Heures	953	791	-17%
Consommation d'énergie (kW)	1 461	1 105	-24%
Débit mesuré (m3/h)	20.0	20.0	0%
Volume annuel pompé (m3/an)	19 060	15 820	-17%
Nombre de jours d'arrêt du poste (j)	0	0	-

PR Impasse des Moulinots - Amange	2021	2022	Evolution 2021/2022
Temps de fonctionnement Heures	4 508	3 438	-24%
Consommation d'énergie (kW)	17 602	18 279	4%
Débit mesuré (m3/h)	6.0	6.0	0%
Volume annuel pompé (m3/an)	27 048	20 628	-24%
Nombre de jours d'arrêt du poste (j)	0	0	-

PR Sous les Roches - Audelange	2021	2022	Evolution 2021/2022
Temps de fonctionnement Heures	831	814	-2%
Consommation d'énergie (kW)	1 397	1 243	-11%
Débit mesuré (m3/h)	12.0	12.0	0%
Volume annuel pompé (m3/an)	9 972	9 768	-2%
Nombre de jours d'arrêt du poste (j)	0	0	-



PR Audelange Village	2021	2022	Evolution 2021/2022
Temps de fonctionnement Heures	2 815	1 456	-48%
Consommation d'énergie (kW)	5 993	2 777	-54%
Débit mesuré (m3/h)	9.0	9.0	0%
Volume annuel pompé (m3/an)	25 335	13 104	-48%
Nombre de jours d'arrêt du poste (j)	0	0	-



PR Rue de l'Eglise - Chatenois	2021	2022	Evolution 2021/2022
Temps de fonctionnement Heures	1 999	1 385	-31%
Consommation d'énergie (kW)	33 774	27 378	-19%
Débit mesuré (m3/h)	25.0	P1 34 m3/h P2 37 m3/h	-
Volume annuel pompé (m3/an)	49 975	49 168	-2%
Nombre de jours d'arrêt du poste (j)	0	0	-


#### **IV-2-4 Autosurveillance des rejets au milieu naturel sur le réseau**

Les points de rejets identifiés comme collectant une pollution supérieure ou égale à 120 kg DBO5/J sont reportés dans le tableau ci-dessous :

Localisation	Pollution potentielle amont (kg DBO5)	Mise en place de témoins de rejet	Mesures Débit et pollution déversée	Suivi Pluviométrie	Evaluation impact sur milieu récepteur
Trop plein PR Rue du Canal Baverans	>120 kg/j	Alarme de débordement + Sonde de surverse	Oui, équipé en juin 2015	Non	Non
Trop plein PR Rue de la Passerelle Brevans	>120 kg/j	Alarme de débordement + Sonde de surverse	Oui, équipé en juin 2015	Non	Non
Trop plein PR Rue de la Fontaine Brevans	>120 kg/j	Alarme de débordement + Sonde de surverse	Oui, équipé en juin 2015	Non	Non

Les volumes déversés aux déversoirs d'orage équipés de sonde de surverse sont présentés dans les graphiques suivants :

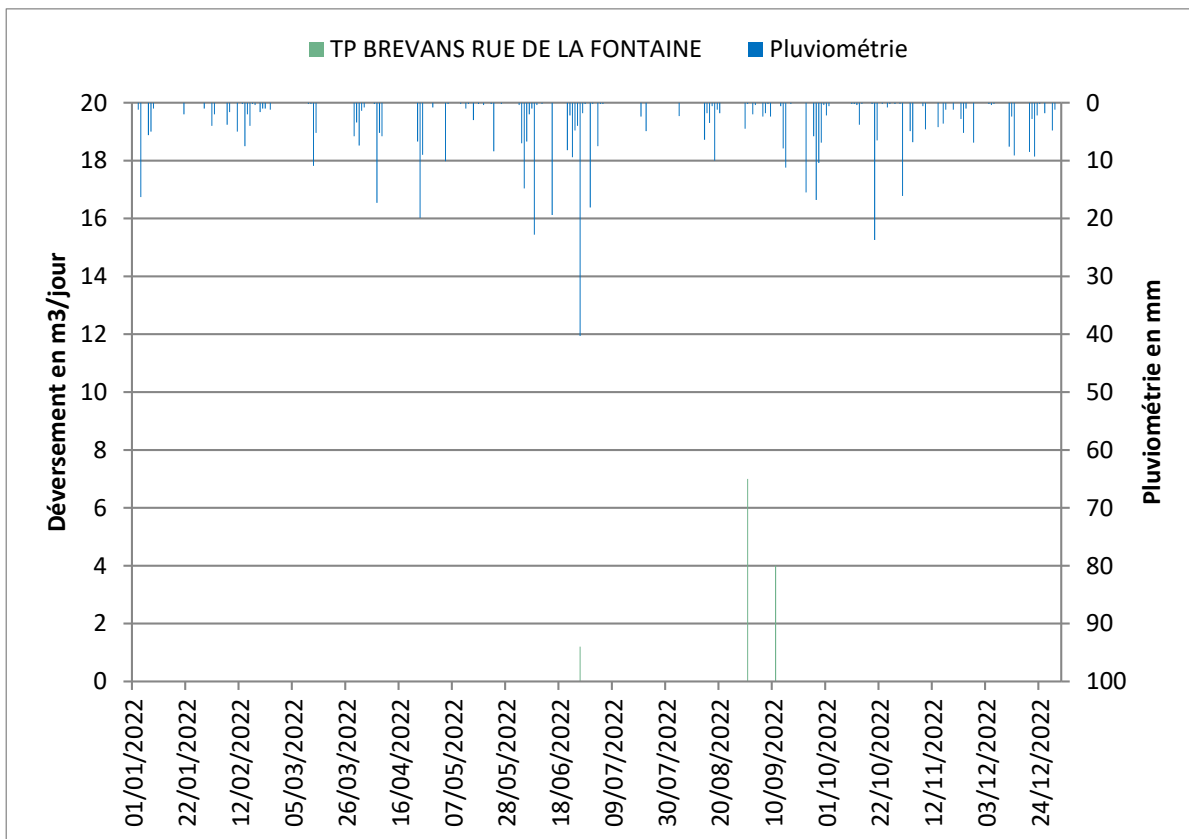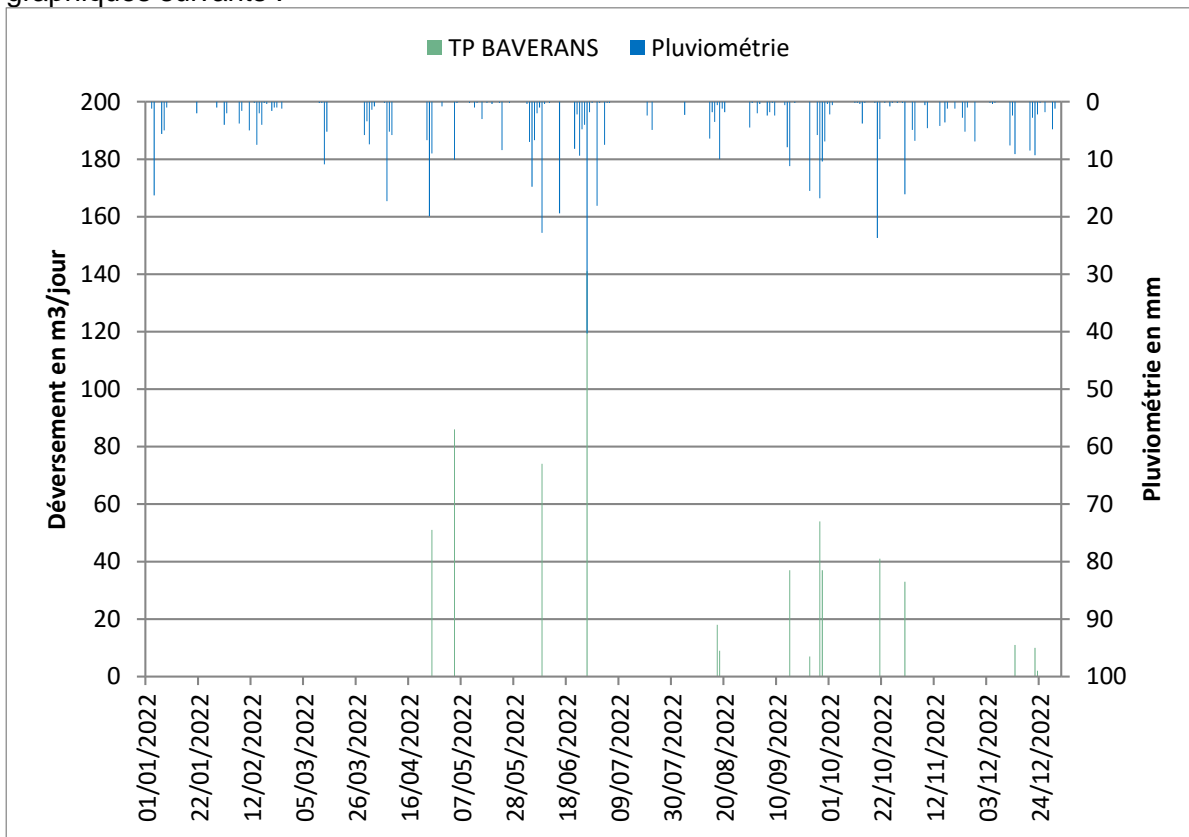

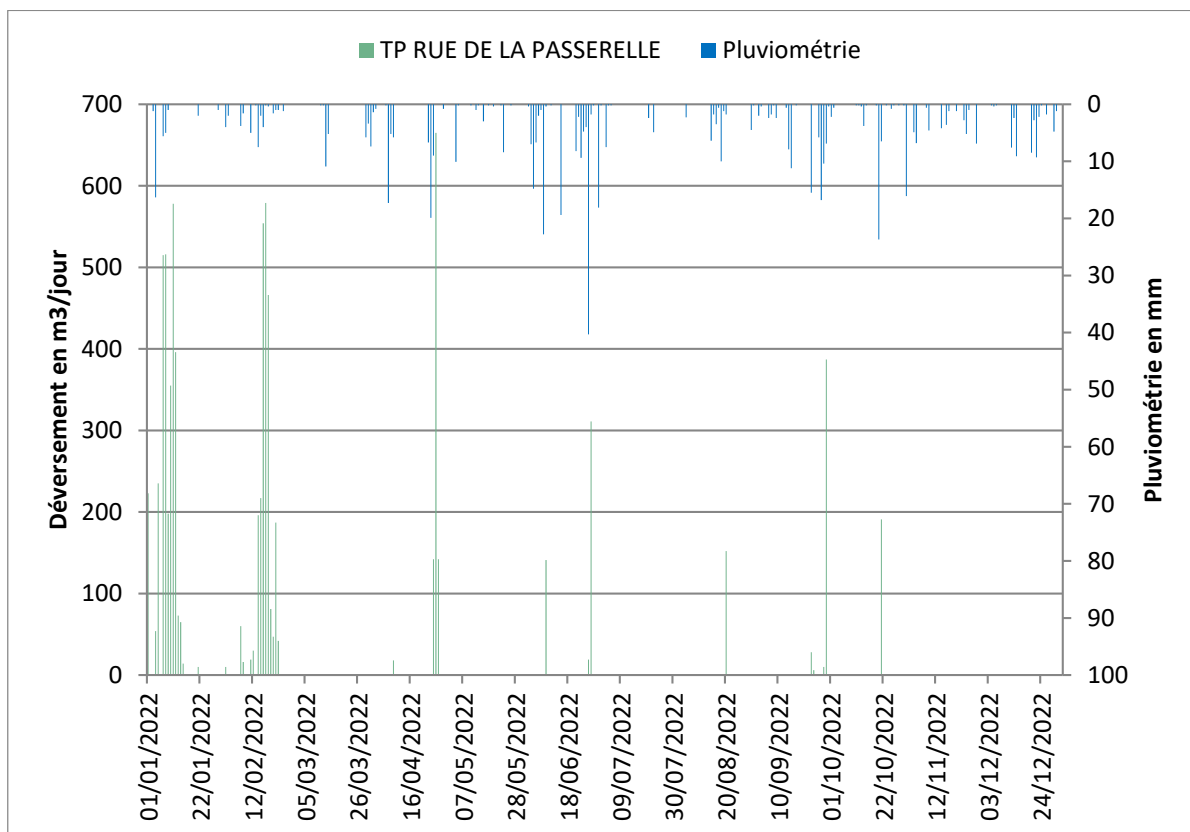

La somme des volumes by passés aux 3 déversoirs réseau est de 8571 m3 pour l'année 2022.

**IV-2-5 Conformité de la collecte des effluents**

**P203.3 Conformité de la collecte des effluents aux prescriptions définies aux prescriptions nationales issues de la directive ERU**

La valeur de cet indicateur est définie par les services de la Police de l'Eau.



### IV-3 Travaux de la Collectivité

#### IV-3-1 Suivis de chantiers

Les travaux réalisés sur les installations de la Collectivité font l'objet d'un accompagnement rigoureux de la part de nos services à toutes les phases de leur réalisation (projet, avancement, réception).

Nous rappelons que les nouvelles installations n'intègrent le patrimoine affermé qu'après fourniture des plans de récolement par les entreprises mandatées et réception des travaux par le maître d'ouvrage.

Les tableaux ci-dessous reprennent les **travaux réceptionnés** au cours de l'année :

Ouvrages / Secteurs concernés	Chantier
Sans objet en 2022	

#### IV-3-2 Renouvellement des réseaux

Le taux moyen de renouvellement des réseaux est défini par le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne annuelle du linéaire de conduites renouvelées au cours des cinq dernières années par la longueur du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections remplacées à l'identique ou renforcées, ainsi que les sections réhabilitées.

Récapitulatif des travaux réceptionnés	2018	2019	2020	2021	2022	Moyenne annuelle (sur 5 ans)
Renouvellement branchements (nb)	12	4	6	5	4	6
Extensions de réseau (km)	0.000	0.000	0.000	1.000	0.000	0.200
Renouvellement de réseau (km)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
<b>Total Annuel (km)</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0.000</b>	<b>0.200</b>

#### P253.2 Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte d'eaux usées

Indicateurs des réseaux de collecte	2022
Longueur du réseau unitaire + séparatif EU (km)	40.312
Age moyen des canalisations (an)	26
<b>Taux moyen d'extension du réseau (%)</b>	0.50%
<b>Taux moyen de renouvellement du réseau</b>	0.00%

## V - GESTION DES ABONNES

5

### V-1 Activités de l'Agence Clientèle

#### V-1-1 Synthèse de l'année

Les périodes contractuelles de facturation sont : **mai et novembre**.

Gestion des Abonnés	2021	2022	Evolution 2021/2022
<b>Facturation :</b>			
Nombre de factures émises :	2 339	2 359	1%
<b>Relances :</b>			
Nombre de relances simples :	304	280	-8%
Nombre de relances majorées :	178	156	-12%
Nombre d'avis de passage :	0	0	-
Nombre de mises en demeure en recommandé :	0	0	-
Nombre d'obturations sur branchement EU :	0	0	-
Nombre de résiliations pour cause d'impayé :	0	0	-
<b>Contentieux en cours :</b>			
Nombre :	2	5	150%
Montant en € :	54	112	109%
<b>Difficultés de paiement rencontrées :</b>			
Nombre :	12	7	-42%
Echéanciers accordés :	12	7	-42%
<b>Charte solidarité :</b>			
Nombre de dossiers présentés à la Commission départementale :	1	4	300%
Montant en € :	442	2 255	410%
Nombre de dossiers acceptés à la Commission départementale :	1	3	200%
Montant en € :	179	195	9%

Gestion des DICT	2021	2022	Evolution 2021/2022
Nombre de DT, DICT, DT-DICT conjointes émises :	3	4	33%
Nombre d'ATU émises :	6	48	700%
Nombre de DT, DICT, DT-DICT conjointes traitées :	142	114	-20%



### V-1-2 Situation sur l'exercice précédent

SOGEDO s'emploie à effectuer les démarches nécessaires afin de recouvrer au paiement des factures émises auprès des usagers.

Conformément à la RGPD, nous ne sommes pas en droit de vous transmettre le nom des abonnés.

Le tableau suivant est un récapitulatif des créances non soldées au 31 décembre portant sur l'année précédente

#### **P257.0 Taux d'impayés sur les factures d'eau de l'année précédente**

Exercice précédent	2021	2022	Evolution 2021/2022
Nombre de factures émises au 31/12/N-1 :	2 627	2 339	-11%
Nombre de factures non soldées au 31/12/N :	38	28	-26%
Montant impayé au 31/12/N (€):	2 742	2 842	4%
<b>Taux d'impayés sur les factures de l'année précédente :</b>	1.65%	1.11%	-33%

**Observations :** Le calcul du taux d'impayés est basé sur le montant facturé au titre de l'exercice précédent qui comprend l'intégralité de la facture, y compris les redevances prélèvement et pollution, et la TVA liée à ces postes.

### V-2 Ecrêtements

D'après l'arrêté du 24/09/2012, SOGEDO prévient les abonnés en cas d'augmentation anormale de leur consommation.

Dans le cas où cette augmentation est due à une fuite de canalisation chez un abonné domestique – sauf fuites dues à des appareils ménagers, équipements sanitaires ou de chauffage - le montant de la facture assainissement est plafonné à la consommation moyenne des 3 dernières années, à condition que l'abonné ait fait réparer la fuite par un professionnel.

Une synthèse des écrêtements réalisés est présentée dans le tableau ci-dessous :

Demandes d'écrêtement Assainissement	2022
Nombre de dossiers traités :	5
Volume total écrêté (m <sup>3</sup> ) :	4 578
Montant global de l'écrêtement Sogedo (€) :	2 794

### V-3 Dégrèvements

Selon les justifications apportées par les abonnés attestant d'incidents exceptionnels sur leurs installations intérieures, SOGEDO a procédé, à titre commercial, à des rabais exceptionnels sur la part fermière, dont une synthèse est présentée dans le tableau ci-dessous :

Demandes de dégrèvement Assainissement	2022
Nombre de dossiers traités :	9
Volume total dégrèvé (SOGEDO m <sup>3</sup> ) :	3 136
Montant global du dégrèvement Sogedo (€) :	1 225

### V-4 Traitement des demandes des abonnés

SOGEDO mène une politique de proximité pour répondre aux besoins des abonnés. Leurs demandes sont exclusivement traitées par l'agence locale.

Le tableau suivant est une synthèse de l'activité liée à la relation clientèle :

Traitement des demandes des abonnés	Demandes de renseignement	Réclamations	Total
<b>Courriers traités</b>	92	5	97
<b>TOTAL</b>			
<b>Appels</b>			
<b>TOTAL</b>	NR	NR	NR
<b>A l'agence</b>			
<b>TOTAL</b>	NR	NR	NR

### V-5 Réclamations clientèle

Sont prises en compte les réclamations relatives à des écarts ou des non-conformités vis-à-vis d'engagements contractuels, d'engagements de service ou vis-à-vis de la réglementation, à l'exception de celle relatives au niveau des prix.

En application de l'Arrêté Ministériel du 2 mai 2007, le taux de réclamations est un **indicateur de performance** défini par le nombre de réclamations écrites rapporté pour 1000 abonnés.

#### **P258.1 Taux de réclamations**

Taux de réclamations / 1000 abonnés	2022
Nombre de réclamations écrites	5
Nombre d'abonnés	1 077
<b>Taux de réclamations / 1000 abonnés</b>	<b>4.6</b>



## VI – BILAN FINANCIER

6

### VI-1 Indicateurs financiers

D204.0 Prix TTC du service au m3 pour 120m3

## INDICATEURS FINANCIERS

### SIA DE LA VEZE

SIMULATION DE FACTURE POUR UNE CONSOMMATION ANNUELLE DE 120 M<sup>3</sup>

<u>Service de l'Assainissement</u>	QUAN TITE	P.U.			MONTANT HT	
		01/01/22	01/01/23	Ecart %	01/01/22	01/01/23
<b><u>SOGEDO EXPLOITATION</u></b>						
Prime Fixe ( pour l'année )	1	32.360 €	32.820 €	1.4%	32.360 €	32.820 €
Prime Variable (€/m3)	120	1.352 €	1.370 €	1.3%	162.240 €	164.400 €
<b><u>COLLECTIVITE</u></b>						
Prime Fixe ( pour l'année )	1	50.000 €	50.000 €	0.0%	50.000 €	50.000 €
Prime Variable (€/m3)	120	0.600 €	0.900 €	50.0%	72.000 €	108.000 €
<b><u>TIERS</u></b>						
Modernisation des réseaux de collecte ( m <sup>3</sup> )	120	0.160 €	0.160 €	0.0%	19.200 €	19.200 €
<b>TVA</b>		10.00%	10.00%		33.580 €	37.4420 €
<b>MONTANT TTC DE LA FACTURE</b>				11.5%	<b>369.38 €</b>	<b>411.86 €</b>
<b>MONTANT TTC DU M<sup>3</sup> HORS PRIME FIXE</b>				15.1%	<b>2.323 €</b>	<b>2.673 €</b>
<b>MONTANT TTC DU M<sup>3</sup> AVEC PRIME FIXE</b>				11.5%	<b>3.078 €</b>	<b>3.432 €</b>



## VI-2 Compte-rendu financier

### Présentation du CRF

Le compte rendu financier ci-joint est établi en application des dispositions des article R3131-3 et suivant du Code de la commande publique qui fait obligation au concessionnaire d'un service public de publier un rapport annuel destiné à informer le délégant sur les comptes, la qualité de service et l'exécution du service délégué. Les chiffres de l'année en cours y sont indiqués et ceux de l'année précédente y sont rappelés. La variation constatée (en pourcentage) entre l'année en cours et l'année précédente est systématiquement indiquée.

### Modalités d'établissement du CRF et composantes des rubriques

Le CRF regroupe, par nature, l'ensemble des produits et des charges imputables au contrat de délégation de service public permettant de déterminer l'économie du contrat.

#### **Les produits :**

#### **Exploitation du service :**

Le montant total, hors TVA, des produits d'exploitation (part délégataire) se rapportant à l'exercice. Il est fait, dans la mesure du possible, la différence entre le montant total des abonnements et le montant total des m3 vendus. Les recettes des prestations d'entretien du réseau d'eau pluvial, lorsqu'elles sont prévues au contrat de délégation, sont intégrées dans ce poste. Conformément à la réglementation des entreprises privées, ce montant comprend une part de provision afin d'ajuster le chiffre d'affaires sur une année calendaire.

On retrouve également dans ce poste les recettes liées aux prestations de contrôles de conformité des branchements et autres recettes accessoires.

#### **Collectivités et autres organismes publics :**

Le montant total, hors TVA, des produits collectés pour le compte de la collectivité délégante ainsi que les produits collectés pour le compte des organismes publics (Il s'agit essentiellement de la redevance de Modernisation des réseaux destinée au financement des Agences de l'Eau).

#### **Travaux exclusifs :**

Le montant total HT des travaux facturés réalisés par le centre d'exploitation dans le cadre du contrat, en application du bordereau des prix travaux. Il s'agit essentiellement de la création des branchements neufs d'assainissement.

#### **Produits accessoires :**

On retrouve dans ce poste les recettes liées aux prestations de contrôles de conformité des branchements et autres recettes accessoires.

*L'ensemble des produits figurant au CRF résultent d'une affectation directe au contrat.*

### **Les charges :**

Il s'agit de l'ensemble des charges du service délégué. Elles sont composées de charges directes imputées directement au contrat et de charges indirectes réparties en fonction de différentes règles spécifiques. La structure de l'entreprise, avec une forte présence locale, permet une affectation des charges directement au contrat de façon largement prépondérante. Pour les charges indirectes, la répartition se fait au prorata de la valeur ajoutée pour les frais d'exploitation des centres d'exploitation locaux et les frais de structure généraux de l'entreprise et selon d'autres règles spécifiques pour les frais de véhicules, et les frais de facturation.

#### **Salaires et charges :**

Le coût de la rémunération des agents SOGEDO, incluant les salaires et charges sociales, les frais de déplacement et de formation professionnelle. Un dispositif de gestion des interventions permet une imputation au plus juste des agents en fonction des interventions effectives pour chaque contrat.

Ce poste comprend également les frais de personnel d'encadrement, de personnel technique en support et de personnel administratif extérieurs au centre d'exploitation mais qui interviennent spécifiquement sur le contrat.

#### **Frais de Véhicule :**

Composé du coût d'amortissement des véhicules, du carburant, des frais d'entretien, réparations et d'assurances, ces frais sont ventilés sur le contrat proportionnellement au nombre d'heures du personnel d'exploitation imputé au contrat. Ce poste subit d'importantes fluctuations compte tenu de la volatilité du prix des carburants, de la hausse constante du coût des réparations et des assurances.

#### **Energie électrique :**

Cette rubrique comprend le coût des contrats d'électricité et de gaz relatifs aux consommations énergétiques effectives de chaque site du périmètre du contrat. Chaque contrat d'énergie est imputé individuellement au contrat grâce à une base de données détaillée. Cet outil permet un suivi rigoureux des puissances atteintes, de l'évolution des consommations énergétiques et des éventuelles pénalités (énergie réactive et dépassements). Chaque année une analyse des ajustements de puissance et d'option tarifaire nécessaires est réalisée afin d'optimiser au mieux ce poste de charge important. Ces optimisations permettent d'assurer un dimensionnement des contrats au plus proche du besoin sur site. De plus, SOGEDO travaille en collaboration avec son fournisseur d'énergie et se fait accompagner afin d'assurer une veille régulière du marché de l'énergie et d'orienter sa stratégie d'achat. Cette démarche permet de limiter, en partie seulement, la hausse constante et importante du coût de l'énergie constaté ces dernières années.

#### **Transfert et traitement eaux usées :**

Cette rubrique comprend le coût du transfert et/ou du traitement des eaux usées vers une collectivité voisine. C'est le cas des collectivités ne disposant pas d'unité de dépollution propre. Une convention régit les modalités techniques et financières du transfert des eaux usées.

#### **Produits de traitement :**

Il s'agit des coûts exclusifs des produits entrant dans le processus de dépollution des eaux usées. Ce poste comprend également les charges induites par la location de bidons consignés. On y retrouve dans certains cas les produits de traitements nécessaires à l'élimination de l'H<sub>2</sub>S dans les réseaux de collectes.

### Analyses :

Le coût annuel des analyses d'eaux usées réalisées dans le cadre des programmes suivants :

- Programme réglementaire fixé par la réglementation nationale ou par arrêté préfectoral spécifique au service d'assainissement et soumis aux contrôles de la Police de l'eau et des Agences de l'eau : ces analyses peuvent porter sur les eaux situées au niveau des réseaux de collecte ou de la station d'épuration.
- Programme réglementaire d'analyses lié à la surveillance des micropolluants quand la fréquence a été définie par la Police de l'eau et qu'elles sont mises à la charge du délégataire. Programme d'analyses lié au suivi du milieu récepteur éventuellement.
- Programme d'analyses d'autocontrôle, réalisé par et à l'initiative du délégataire.

L'ensemble de ces analyses servent à l'établissement du bilan de fonctionnement du service d'assainissement, puis aux Agences de l'Eau, après validation des services de la Police de l'eau, au versement des aides et primes aux collectivités.

### Liaisons télécommunications :

Ce poste comprend les frais des lignes téléphoniques nécessaires à la gestion et à la supervision des sites. On y retrouve le coût des lignes traditionnelle RTC, des lignes spécialisées et des lignes GSM et GPRS.

### Entretien des ouvrages de traitement :

L'ensemble des charges liées à l'exploitation des ouvrages de traitement comprenant les éléments suivants : petites fournitures d'entretien (graisses, huiles, petits consommables), le coût des locations d'engin, de l'entretien des espaces verts, les vérifications réglementaires (contrôles normatifs : électriques, anti-bélier, extincteur, équipements de levages) le contrôle et le remplacement des petits équipements de traitements (sonde de mesures, petites fournitures).

### Entretien et réparations des réseaux et branchements :

Ce poste de charge comprend les éléments suivants :

- Sous-traitance : prestations de sous-traitance des entreprises extérieures (terrassment, réfection de chaussée etc.)
- Les fournitures réseaux et branchements : pièces de réparations, canalisations, tabouret de branchement, regard, avaloirs et consommables divers,
- La location de matériel de chantier.

Le service achats de SOGEDO optimise de façon permanente les coûts des fournitures et de la sous-traitance, malgré la hausse constante des matières premières. Cette optimisation fait bénéficier à chaque collectivité de l'effet de masse de l'entreprise.

### Travaux facturables :

Ce poste comprend les éléments nécessaires à la réalisation des travaux neufs exclusifs :

- Sous-traitance : prestations de sous-traitance des entreprises extérieures (terrassment, réfection de chaussée etc.)
- Les fournitures réseaux et branchements : canalisations, regards, pièces pour les branchements, ...
- La location de matériel de chantier,

### Hydrocurage :

L'ensemble des charges d'hydrocurage liées à l'entretien des réseaux de collectes, transit, postes de relèvements, déversoirs d'orages, branchements et stations d'épurations. Le coût de l'hydrocurage préventif et curatif est globalisé. Le recensement de chaque intervention par nos opérateurs permet d'imputer par contrat chaque intervention. On y retrouve le curage des réseaux d'eaux pluviales quand ceux-ci sont prévus au contrat de délégation.

Ce poste de charge intègre également le coût d'évacuation et de traitement de l'ensemble des déchets de curage dans les filières d'élimination agréées.

### Traitement des boues :

L'ensemble des charges liées au traitement des boues des stations d'épuration. Le coût de différentes filières d'élimination (valorisation agricole, compostage, incinération, ...) est regroupé. On y retrouve également le suivi agronomique et des plans d'épandages quand ceux-ci sont à la charge du délégataire

### Amortissements du matériel d'exploitation et immobilisation :

Sont regroupés dans cette rubrique :

- L'ensemble des amortissements des équipements propriété de SOGEDO qui sont utilisés localement pour l'exécution du contrat. On y retrouve l'amortissement des matériels de chantier, outillages mais également du matériel de bureau de l'agence locale (mobilier, équipement, matériel informatique et télécommunication).
- Une quote-part des immobilisations des équipements des services généraux de SOGEDO sont reventilées grâce à la clé de la valeur ajoutée.
- L'amortissement des équipements financés sur les ouvrages par SOGEDO dans le cadre des obligations du contrat. Ces équipements sont considérés comme des biens de retour et ils sont amortis sur la durée restante du contrat.

### Dépenses au titre du renouvellement contractuel :

Ce paragraphe regroupe l'ensemble des charges liées au renouvellement des ouvrages. Il existe trois notions de gestion du renouvellement. Les règles sont fixées dans le contrat de délégation. Pour un même contrat, il peut y avoir plusieurs règles de gestion du renouvellement en simultané et suivant la nature des équipements.

- **Garantie de renouvellement :** Le délégataire est tenu de prendre à sa charge et à ses risques et périls l'ensemble des dépenses d'entretien, de réparation et de renouvellement des ouvrages nécessaires à la continuité du service.
- **Programme de renouvellement :** Il s'agit des engagements pris contractuellement par le délégataire sur un programme défini dans le compte d'exploitation. Les opérations font souvent l'objet d'un lissage sur la durée du contrat. S'agissant d'un engagement ferme, le délégataire est tenu de réaliser ces travaux avant la fin du contrat sous peine de compensation financière en fin de contrat.
- **Compte de renouvellement :** Une dotation annuelle est calculée selon les règles définies au contrat de délégation. Ce montant est versé au crédit d'un compte et l'ensemble des opérations de renouvellement vient s'inscrire au débit de celui-ci. Un décompte contractuel est réalisé chaque année afin de suivre la bonne tenue et respect des engagements du délégataire. Il est porté annuellement le montant effectif des dépenses de l'exercice dans le compte rendu financier.

**Dans un objectif de lisibilité, nous avons détaillé le renouvellement selon 3 rubriques : renouvellement électromécanique (comprenant postes de relèvements et station d'épuration), réseaux et branchements.**

Les montants figurant au titre des dépenses de renouvellement affectés au CRF sont les dépenses effectives au cours de l'exercice considéré. Les dépenses de renouvellement sont donc susceptibles d'évoluer fortement d'un exercice à l'autre selon les travaux réalisés.

### **Facturation, encaissement et contentieux :**

Ce poste de charges regroupe les dépenses des services de facturation de SOGEDO : préparation, traitement et impression des factures, 1<sup>er</sup> relance, 2<sup>ème</sup> relance (y compris les frais d'entretien des équipements informatiques, d'impression, de mise sous pli), frais d'affranchissement et d'expédition, frais du service de recouvrement et de la gestion des contentieux. L'ensemble de ces charges est réparti sur chaque contrat proportionnellement au nombre d'abonnés du contrat.

On retrouve également dans ce poste de charge, le coût des prestations de facturation lorsque celle-ci n'est pas réalisée par SOGEDO mais par un autre opérateur (dans le cas où SOGEDO n'est pas délégataire du service public de l'eau potable).

### **Frais locaux d'exploitation :**

Il s'agit de l'ensemble des frais de l'agence locale de rattachement : location, entretien du bâtiment, entretien du matériel informatique et téléphonique, lignes téléphoniques et informatiques dédiés, et toutes autres charges des bâtiments nécessaires à son fonctionnement et à l'accueil des usagers. L'ensemble de ces charges est réparti selon une clé de répartition (Valeur ajoutée) sur l'ensemble des contrats de délégation rattachés à l'agence locale.

### **Contribution Économique Territoriale (CET) et autres impôts :**

La CET est due par les entreprises. Elle est constituée de :

- La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises (CVAE), calculée en fonction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise ;
- La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE), basée sur les biens soumis à la taxe foncière.

Cette rubrique comprend les éléments suivants :

- La CET relative aux ouvrages du service ;
- La CET relative aux biens propres de la société, affectés directement ou indirectement au service ;
- Les autres impôts éventuels sur le service à la charge du Délégué.

### **Redevances et participations contractuelles :**

Ce poste de charges comprend les éléments suivants éventuels :

- Frais de contrôle contractuel du service, lorsque la charge en incombe au délégataire.
- Autres redevances : essentiellement le montant des redevances d'occupation des domaines publics quand celles-ci sont à la charge du délégataire (redevances, départementales, SNCF, VNF, Autoroutes etc..).

### **Collectivités et autres organismes publics :**

Ce poste de charges comprend les éléments suivants :

- Redevance modernisation des réseaux, reversée à l'Agence de l'eau.
- Montant des produits collectés pour le compte de la collectivité délégante.

Dans un but de simplification, et compte tenu des périodes de reversement, le montant de ces charges est strictement égal au montant des recettes collectées pendant l'exercice civil.

### Divers :

Ce poste, utilisé exceptionnellement est spécifique à certains contrats de délégation et peut comporter les charges suivantes :

- Annuité du fond de travaux concessif dans le cadre de contrat de concession.
- Dotation « exceptionnelle » spécifique à certains contrats de délégation.

### Contribution des services centraux et recherche :

Il s'agit d'une quote-part de l'ensemble des charges de structures générales de la société SOGEDO dont les charges n'ont pu être imputées directement au contrat. Il s'agit essentiellement des services supports tels les services du personnel, comptabilités, achats, assurances, commerciaux, communication, sécurité, informatique et de direction. La répartition de ces charges est effectuée grâce à la clé de répartition dite à la valeur ajoutée sur l'ensemble des contrats de délégation de SOGEDO.

### Impôts sur les sociétés :

Il s'agit du montant de l'impôt sur les sociétés acquitté par SOGEDO. Le calcul est normatif et basé sur le montant d'imposition des entreprises en vigueur pour l'exercice concerné.

## COMPTE ANNUEL DE RESULTAT DE L'EXPLOITATION

**Année : 2022**  
**Département : Département Jura**  
**Centre : Centre de Rochefort sur Nonon (C11)**  
**Contrat : C.A. du GRAND DOLE (C1122050)**  
**Ex SIA de la Vèze**

Date d'effet : 01/05/2017  
Durée : 12 ans  
Date initiale de fin : 30/04/2029  
Date de fin avenant :

En Euros

Libellé	2021	2022	Evolution 2021/2022	
<b>PRODUITS</b>				
<b>Exploitation du service</b>	<b>192 322</b>	<b>228 150</b>	<b>19%</b>	<b>35 828</b>
Part fixe (abonnements)	34 680	35 394	2%	714
Part Consommations	154 896	173 945	12%	19 049
Eaux pluviales	2 746	18 811	585%	16 065
<b>Collectivités et autres organismes publics</b>	<b>111 174</b>	<b>143 050</b>	<b>29%</b>	<b>31 875</b>
<b>Travaux attribués à titre exclusif</b>	<b>14 512</b>	<b>15 924</b>	<b>10%</b>	<b>1 412</b>
<b>Recettes accessoires</b>	<b>19 983</b>	<b>17 482</b>	<b>-13%</b>	<b>-2 501</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>337 991</b>	<b>404 606</b>	<b>20%</b>	<b>66 614</b>
<b>CHARGES</b>				
<b>Salaires et Charges</b>	<b>24 366</b>	<b>24 520</b>	<b>1%</b>	<b>154</b>
Exploitation	23 729	24 520	3%	791
Travaux	637	0		-637
<b>Frais de Véhicule</b>	<b>4 106</b>	<b>5 899</b>	<b>44%</b>	<b>1 793</b>
Exploitation	3 959	5 899	49%	1 940
Travaux	147	0		-147
<b>Energie électrique</b>	<b>22 947</b>	<b>16 863</b>	<b>-27%</b>	<b>-6 084</b>
<b>Transfert et traitement eaux usées</b>	<b>99 313</b>	<b>100 120</b>	<b>1%</b>	<b>808</b>
<b>Produits de Traitement</b>	<b>7 038</b>	<b>8 086</b>	<b>15%</b>	<b>1 048</b>
<b>Analyses</b>	<b>396</b>	<b>955</b>	<b>141%</b>	<b>559</b>
<b>Liaisons Télécommunication</b>	<b>1 060</b>	<b>1 252</b>	<b>18%</b>	<b>191</b>
<b>Entretiens et réparations des ouvrages de traitement</b>	<b>2 393</b>	<b>1 577</b>	<b>-34%</b>	<b>-816</b>
<b>Entretiens et réparations des Réseaux, Branchements,</b>	<b>973</b>	<b>679</b>	<b>-30%</b>	<b>-294</b>
<b>Travaux Facturables</b>	<b>12 087</b>	<b>8 109</b>	<b>-33%</b>	<b>-3 979</b>
<b>Hydrocurage</b>	<b>18 343</b>	<b>16 781</b>	<b>-9%</b>	<b>-1 563</b>
<b>Traitement des boues</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Amortissements du matériel d'exploitation et Immobilisations</b>	<b>1 449</b>	<b>2 639</b>	<b>82%</b>	<b>1 190</b>
Amortissements matériel SOGEDO	866	1 643	90%	777
Immobilisations incorporelles	583	996	71%	413
<b>Dépenses au titre du renouvellement contractuel</b>	<b>30 839</b>	<b>14 892</b>	<b>-52%</b>	<b>-15 947</b>
Renouvellement Electromécanique	30 839	14 892	-52%	-15 947
Renouvellement Réseau	0	0		0
Renouvellement Branchements	0	0		0
<b>Facturation, Encaissements, Contentieux</b>	<b>3 661</b>	<b>4 241</b>	<b>16%</b>	<b>580</b>
<b>Frais locaux d'exploitation</b>	<b>5 423</b>	<b>7 183</b>	<b>32%</b>	<b>1 760</b>
<b>Impôts et Contribution Economique Territoriale</b>	<b>903</b>	<b>2 018</b>	<b>123%</b>	<b>1 115</b>
Contribution Economique Territoriale ouvrages	0	0		0
Contribution Economique Territoriale bureaux	903	2 018	123%	1 115
Autres impôts et taxes (Fonciers)	0	0		0
<b>Redevances et Participations Contractuelles</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Frais de Contrôle	0	0		0
Autres Redevances (Occupation Domaine Public)	0	0		0
<b>Collectivités et autres organismes publics</b>	<b>111 174</b>	<b>143 050</b>	<b>29%</b>	<b>31 875</b>
<b>Divers</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Contribution des services centraux et recherche</b>	<b>8 713</b>	<b>10 781</b>	<b>24%</b>	<b>2 068</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>355 185</b>	<b>369 644</b>	<b>4%</b>	<b>14 459</b>
				<b>0</b>
<b>RESULTAT AVANT IMPOT</b>	<b>-17 193</b>	<b>34 962</b>		<b>52 156</b>
<b>Impôt sur les sociétés (calcul normatif)</b>	<b>0</b>	<b>11 654</b>		<b>11 654</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-17 193</b>	<b>23 308</b>		<b>40 501</b>



## VII – PROPOSITIONS - EVOLUTIONS



### VII-1 Ouvrages et réseau de collecte de la Collectivité

Afin d'améliorer le suivi, la gestion et le fonctionnement des ouvrages de collecte et de traitement, la Collectivité a lancé un schéma directeur.

Les conclusions de ce schéma ont permis d'établir un programme pluriannuel de travaux à l'échelle intercommunale.



# ANNEXES

Commune	Localisation	Particularités
Chatenois	Branchement de l'école – Rue des Fontaines	Se bouche fréquemment
<b>Nombre total de points noirs</b>		<b>1</b>

Localisation	Pollution potentielle amont (kg DBO5)	Mise en place de témoins de rejet	Mesures Débit et pollution déversée	Suivi Pluviométrie	Evaluation impact sur milieu récepteur
Trop plein PR Rue du Canal Baverans	>120 kg/j	Alarme de débordement + sonde de surverse	Oui équipé en juin 2015	Non	Non
Trop plein PR Rue de la Passerelle Brevans	>120 kg/j	Alarme de débordement + sonde de surverse	Oui équipé en juin 2015	Non	Non
Trop plein PR Rue de la Fontaine Brevans	>120 kg/j	Alarme de débordement + sonde de surverse	Oui équipé en juin 2015	Non	Non
PR Chemin des Iles - Baverans	<120 kg/j	Alarme de débordement	Non	Non	Non
PR Rue de l'Eglise - Chatenois	<120 kg/j	Alarme de débordement	Non	Non	Non
PR Impasse des Moulinots - Amange	<120 kg/j	Alarme de débordement	Non	Non	Non
Trop plein PR Chemin de la Corvée du Roi Rochefort	<120 kg/j	Alarme de débordement	Non	Non	Non
Trop plein PR Zone Industrielle Rochefort	<120 kg/j	Alarme de débordement	Non	Non	Non
Trop plein PR Sous les Roches Rochefort	<120 kg/j	Non	Non	Non	Non
Trop plein PR Audelange Village	<120 kg/j	Alarme de débordement	Non	Non	Non
3 déversoirs d'orage Rue des Fontaines Chatenois	<120 kg/j	Non	Non	Non	Non
1 déversoir d'orage Audelange	<120 kg/j	Non	Non	Non	Non
1 déversoir d'orage Amange	<120 kg/j	Non	Non	Non	Non
1 déversoir d'orage Archelange	<120 kg/j	Non	Non	Non	Non